




MobiLab
HEALTHCARE


Aufbauablauf


Testablauf: Phase 1 Nach dem Absetzen des Testlabors wird der Wartebereich mit Zeltüberdachung angebaut. (Zeltdach hier transparent dargestellt)



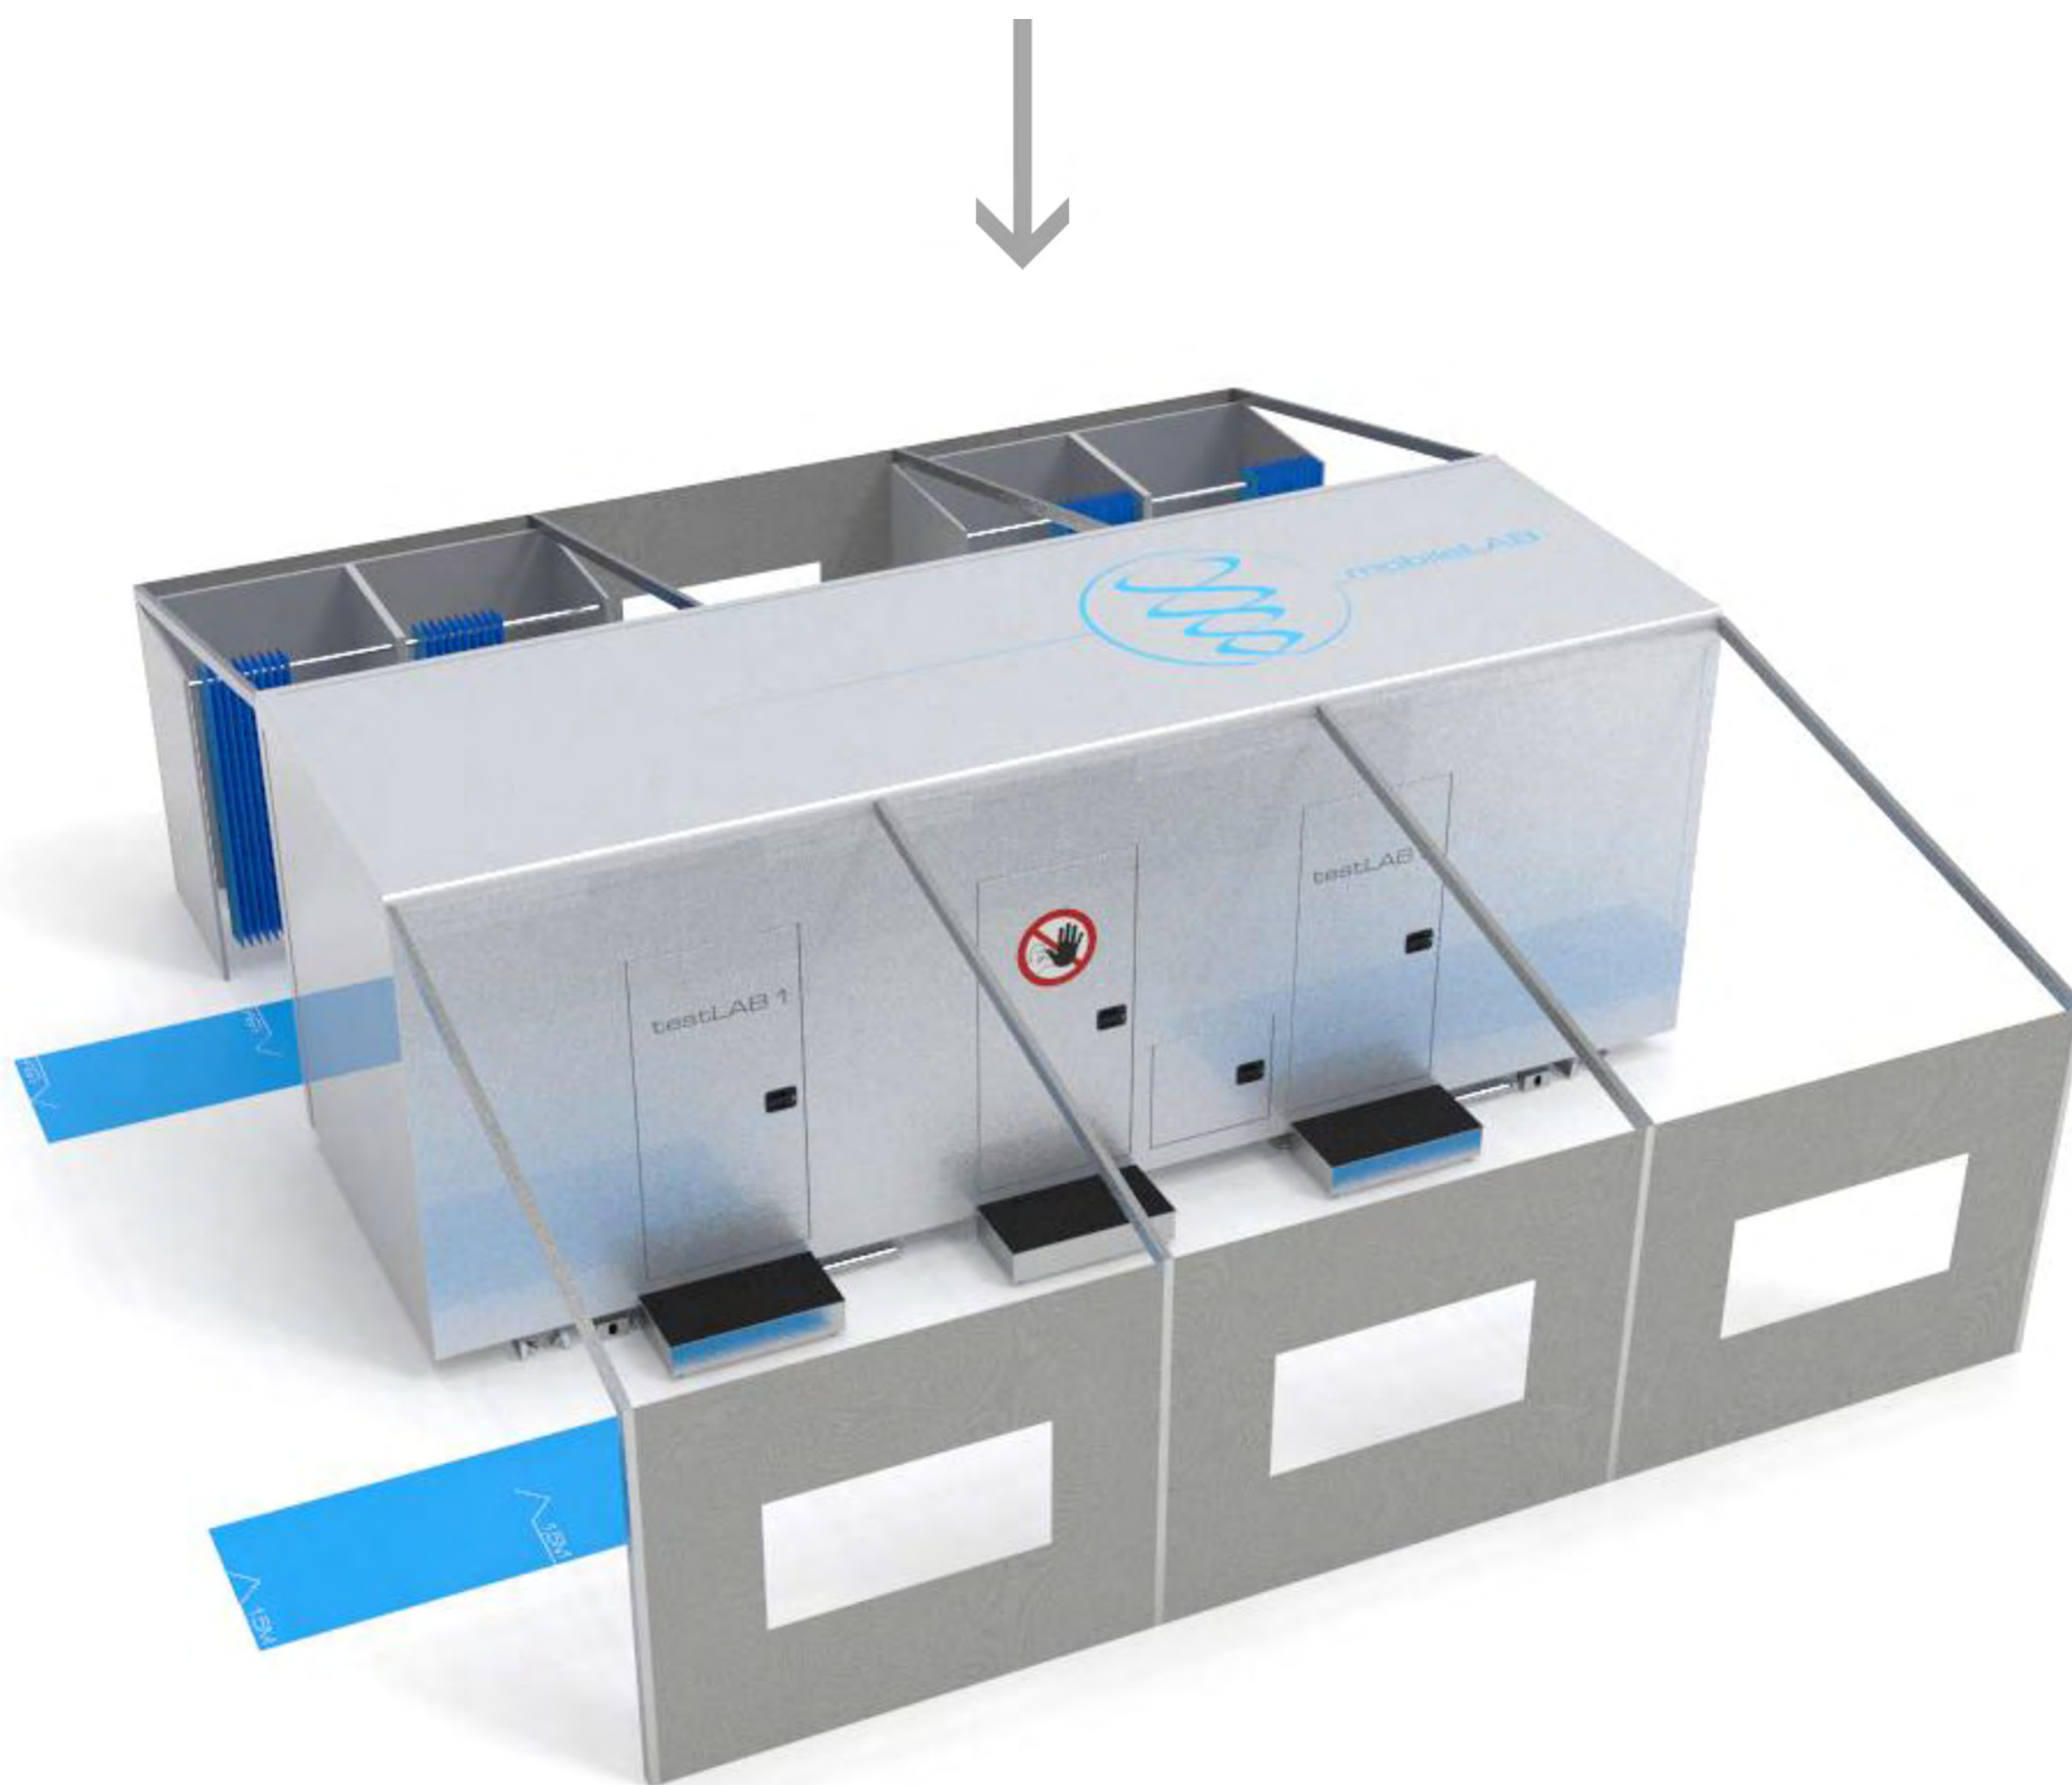


Testablauf: Phase 2 Die Testpersonen begeben sich in die zwei voneinander getrennten Wartereihen vor den beiden Behandlungsräumen in denen parallele Testverfahren durchgeführt werden können.


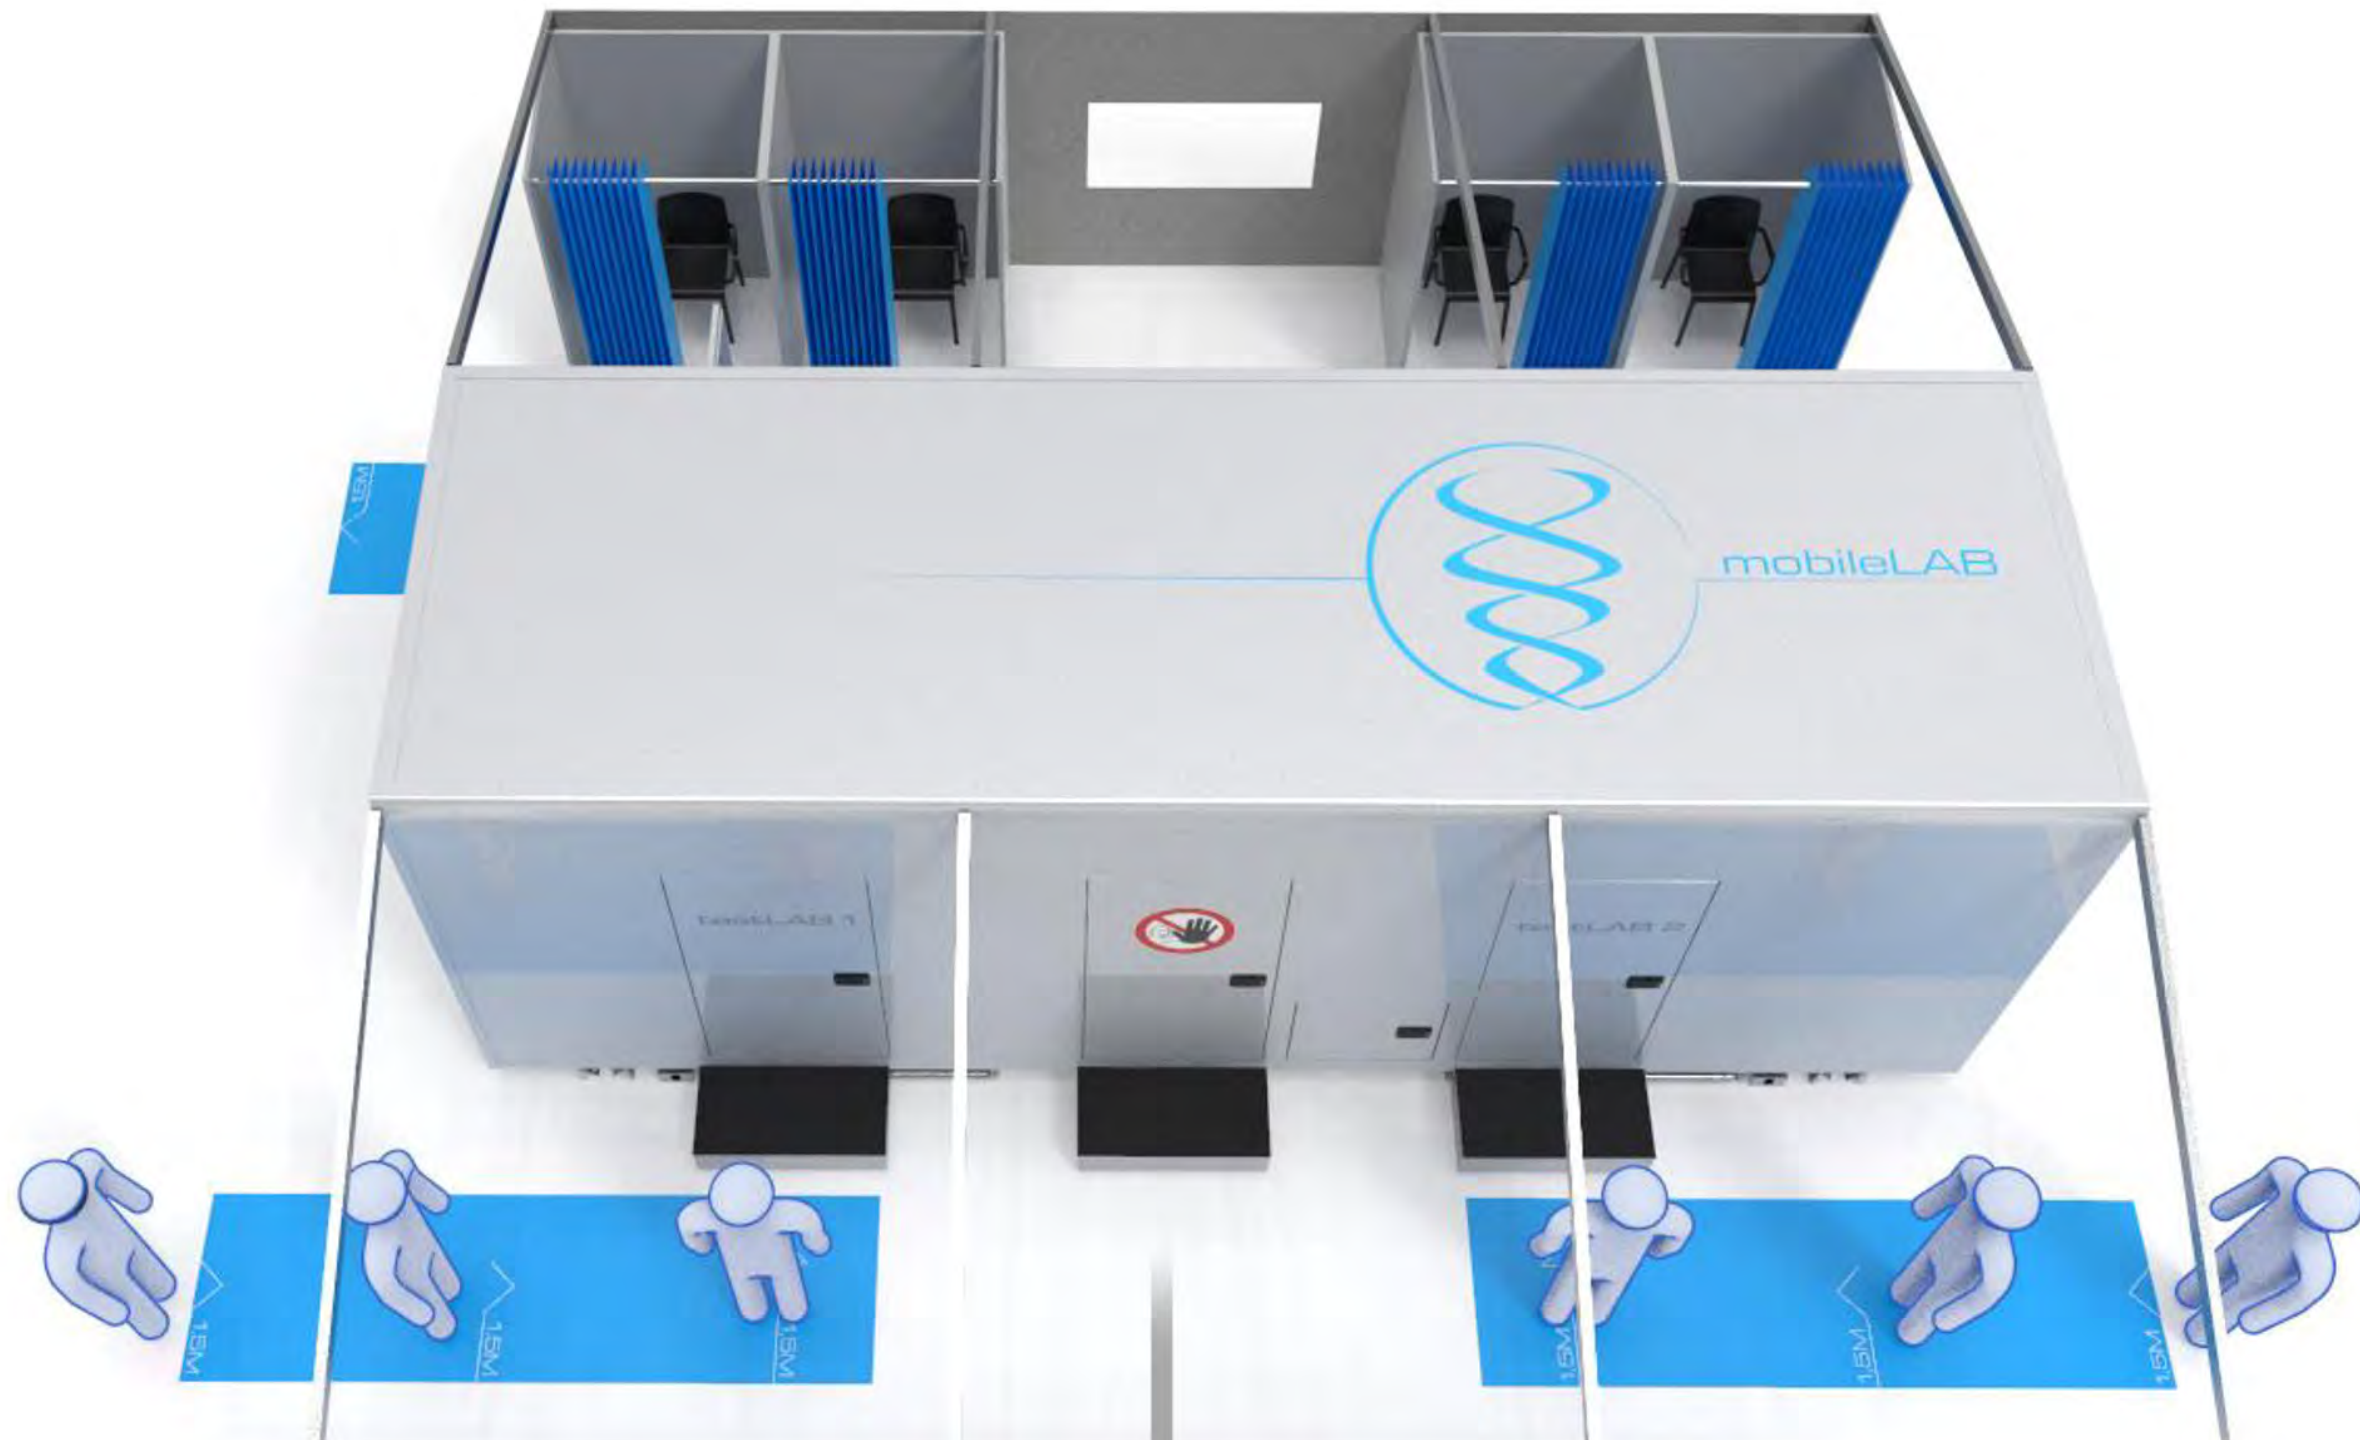


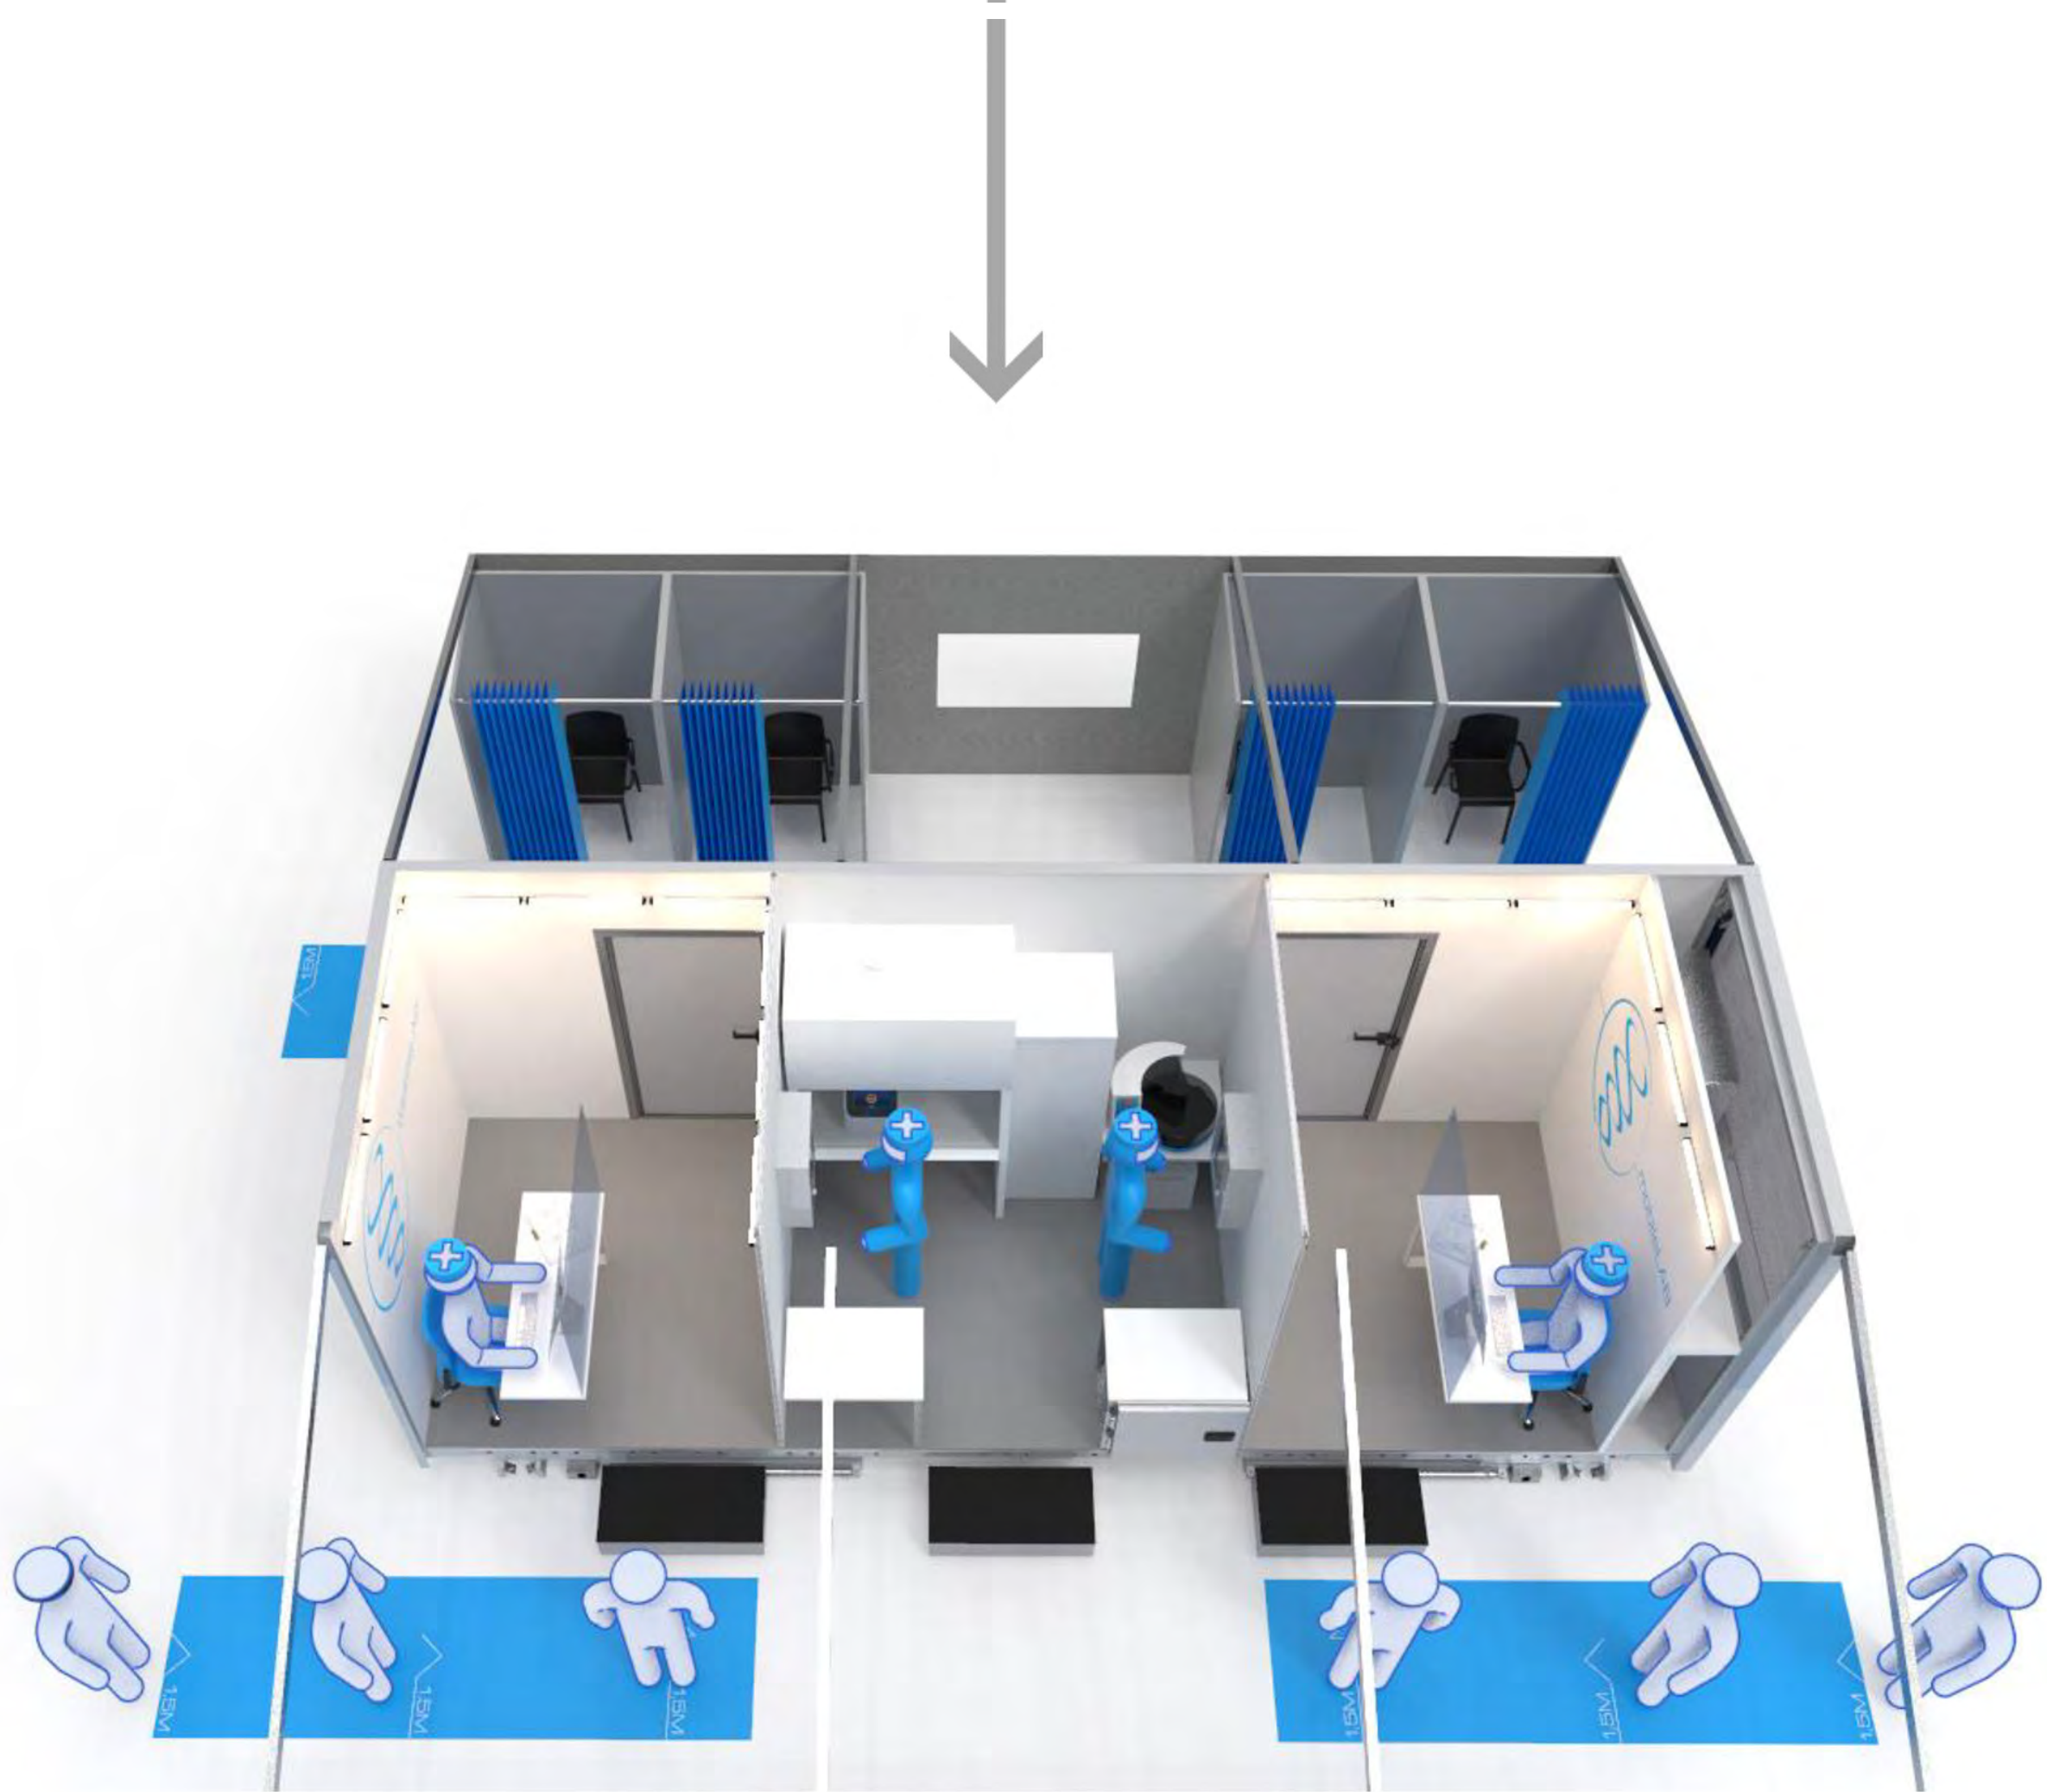


Testablauf: Phase 3 Die beiden ersten Testpersonen werden in den Behandlungsraum gebeten in denen zuerst ein Datenabgleich stattfindet. Danach wird ihnen über die beiden Durchreich-Schleusen ins zentrale Untersuchungslabor jeweils eine Blutprobe entnommen.

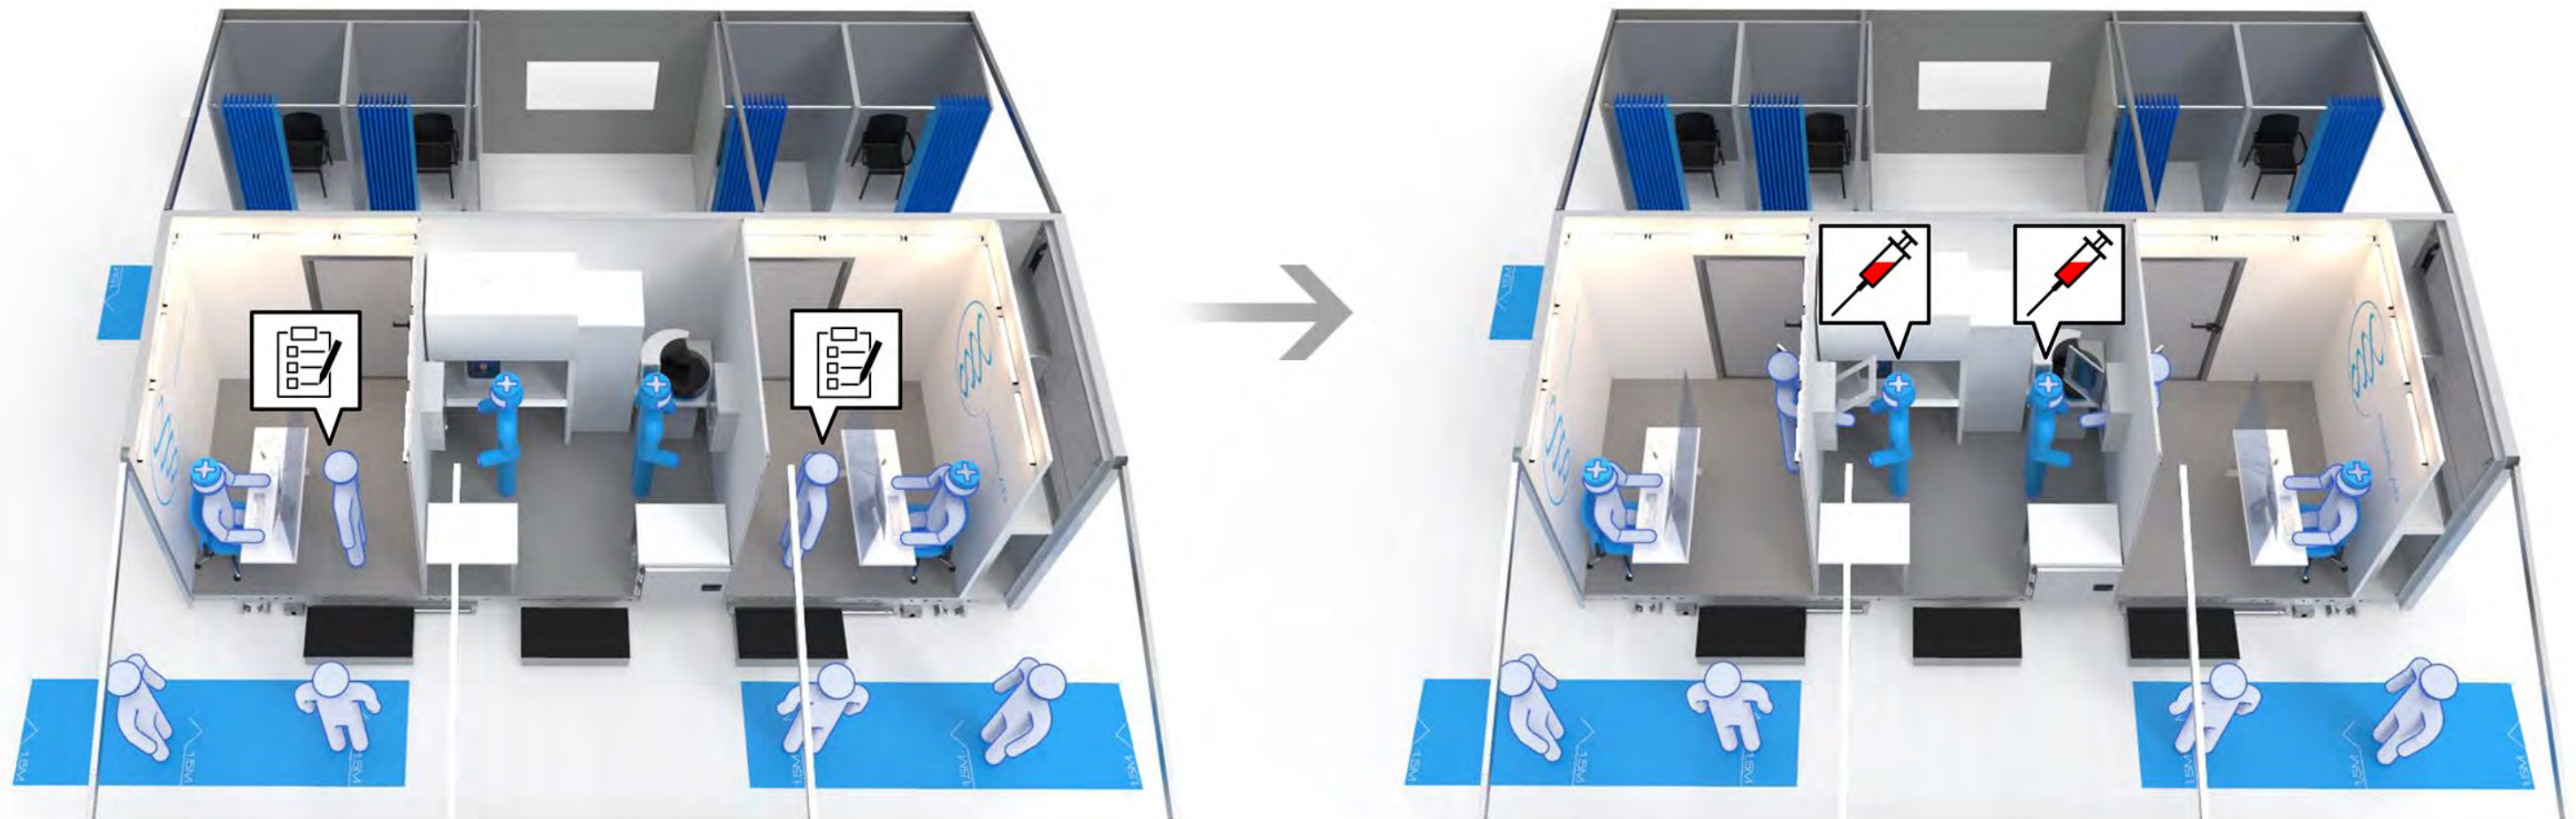


Testablauf: Phase 4 Die beiden Testpersonen begeben sich weiter zu den Wartekabinen in denen sie die Analyse ihrer Blutprobe abwarten. Im rechten Labor wurde hier die Blutprobe positiv auf IgM-Antikörper und damit einer akuten Infektion getestet.

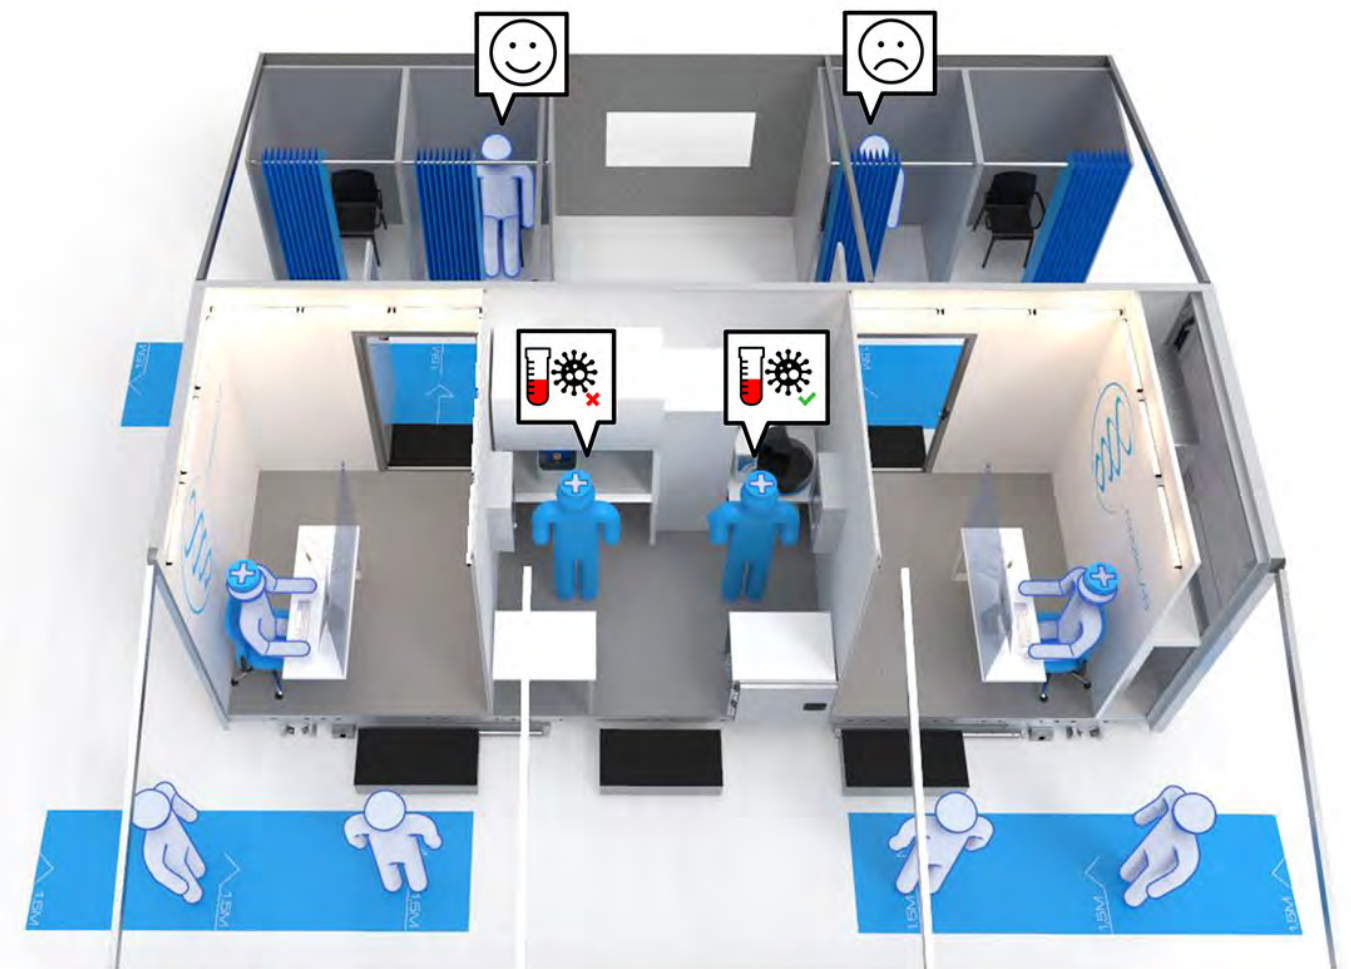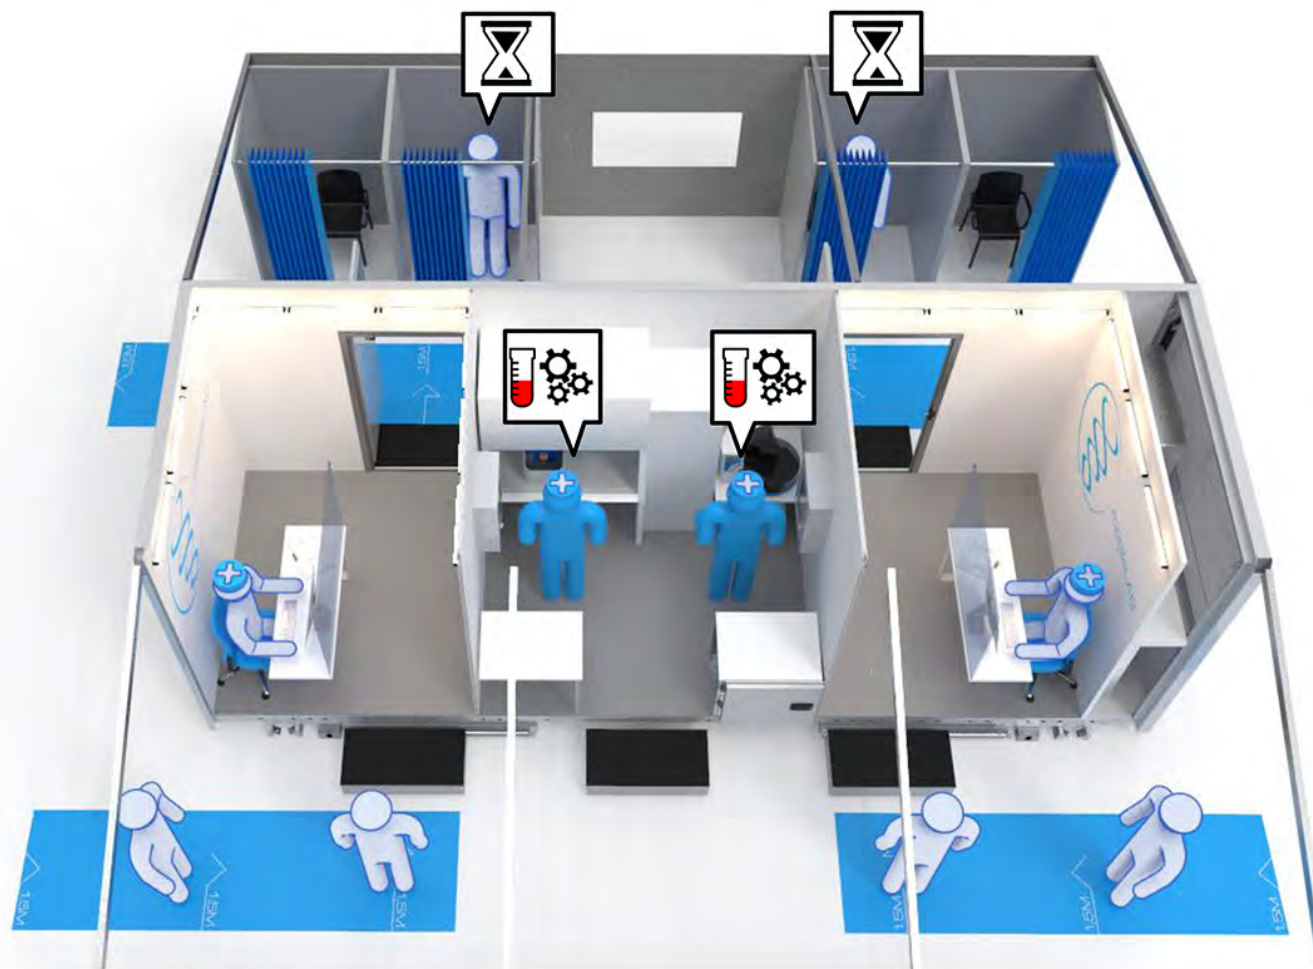


Testablauf: Phase 5 Die Testperson, deren Blutprobe im linken Bereich negativ auf eine akute Corona-Infektion getestet wurde, kann ohne weitere Maßnahmen das Gelände verlassen. Die positiv gesteste Person muss sich nun einem weiteren Kontrolltest zur Bestätigung einer akuten Corona-Infektion unterziehen. Dafür nimmt das medizinische Laborpersonal im Schutzanzug durch die Durchreich-Schleuse einen Abstrich von der betroffenen Person. Im rechten Bereich ist der Betrieb vorerst gestoppt, während sich die weiteren Testpersonen in den Wartebereich vor dem linken Behandlungsraum einordnen, in dem die Untersuchungen mit der nächsten Testperson fortgesetzt werden können.

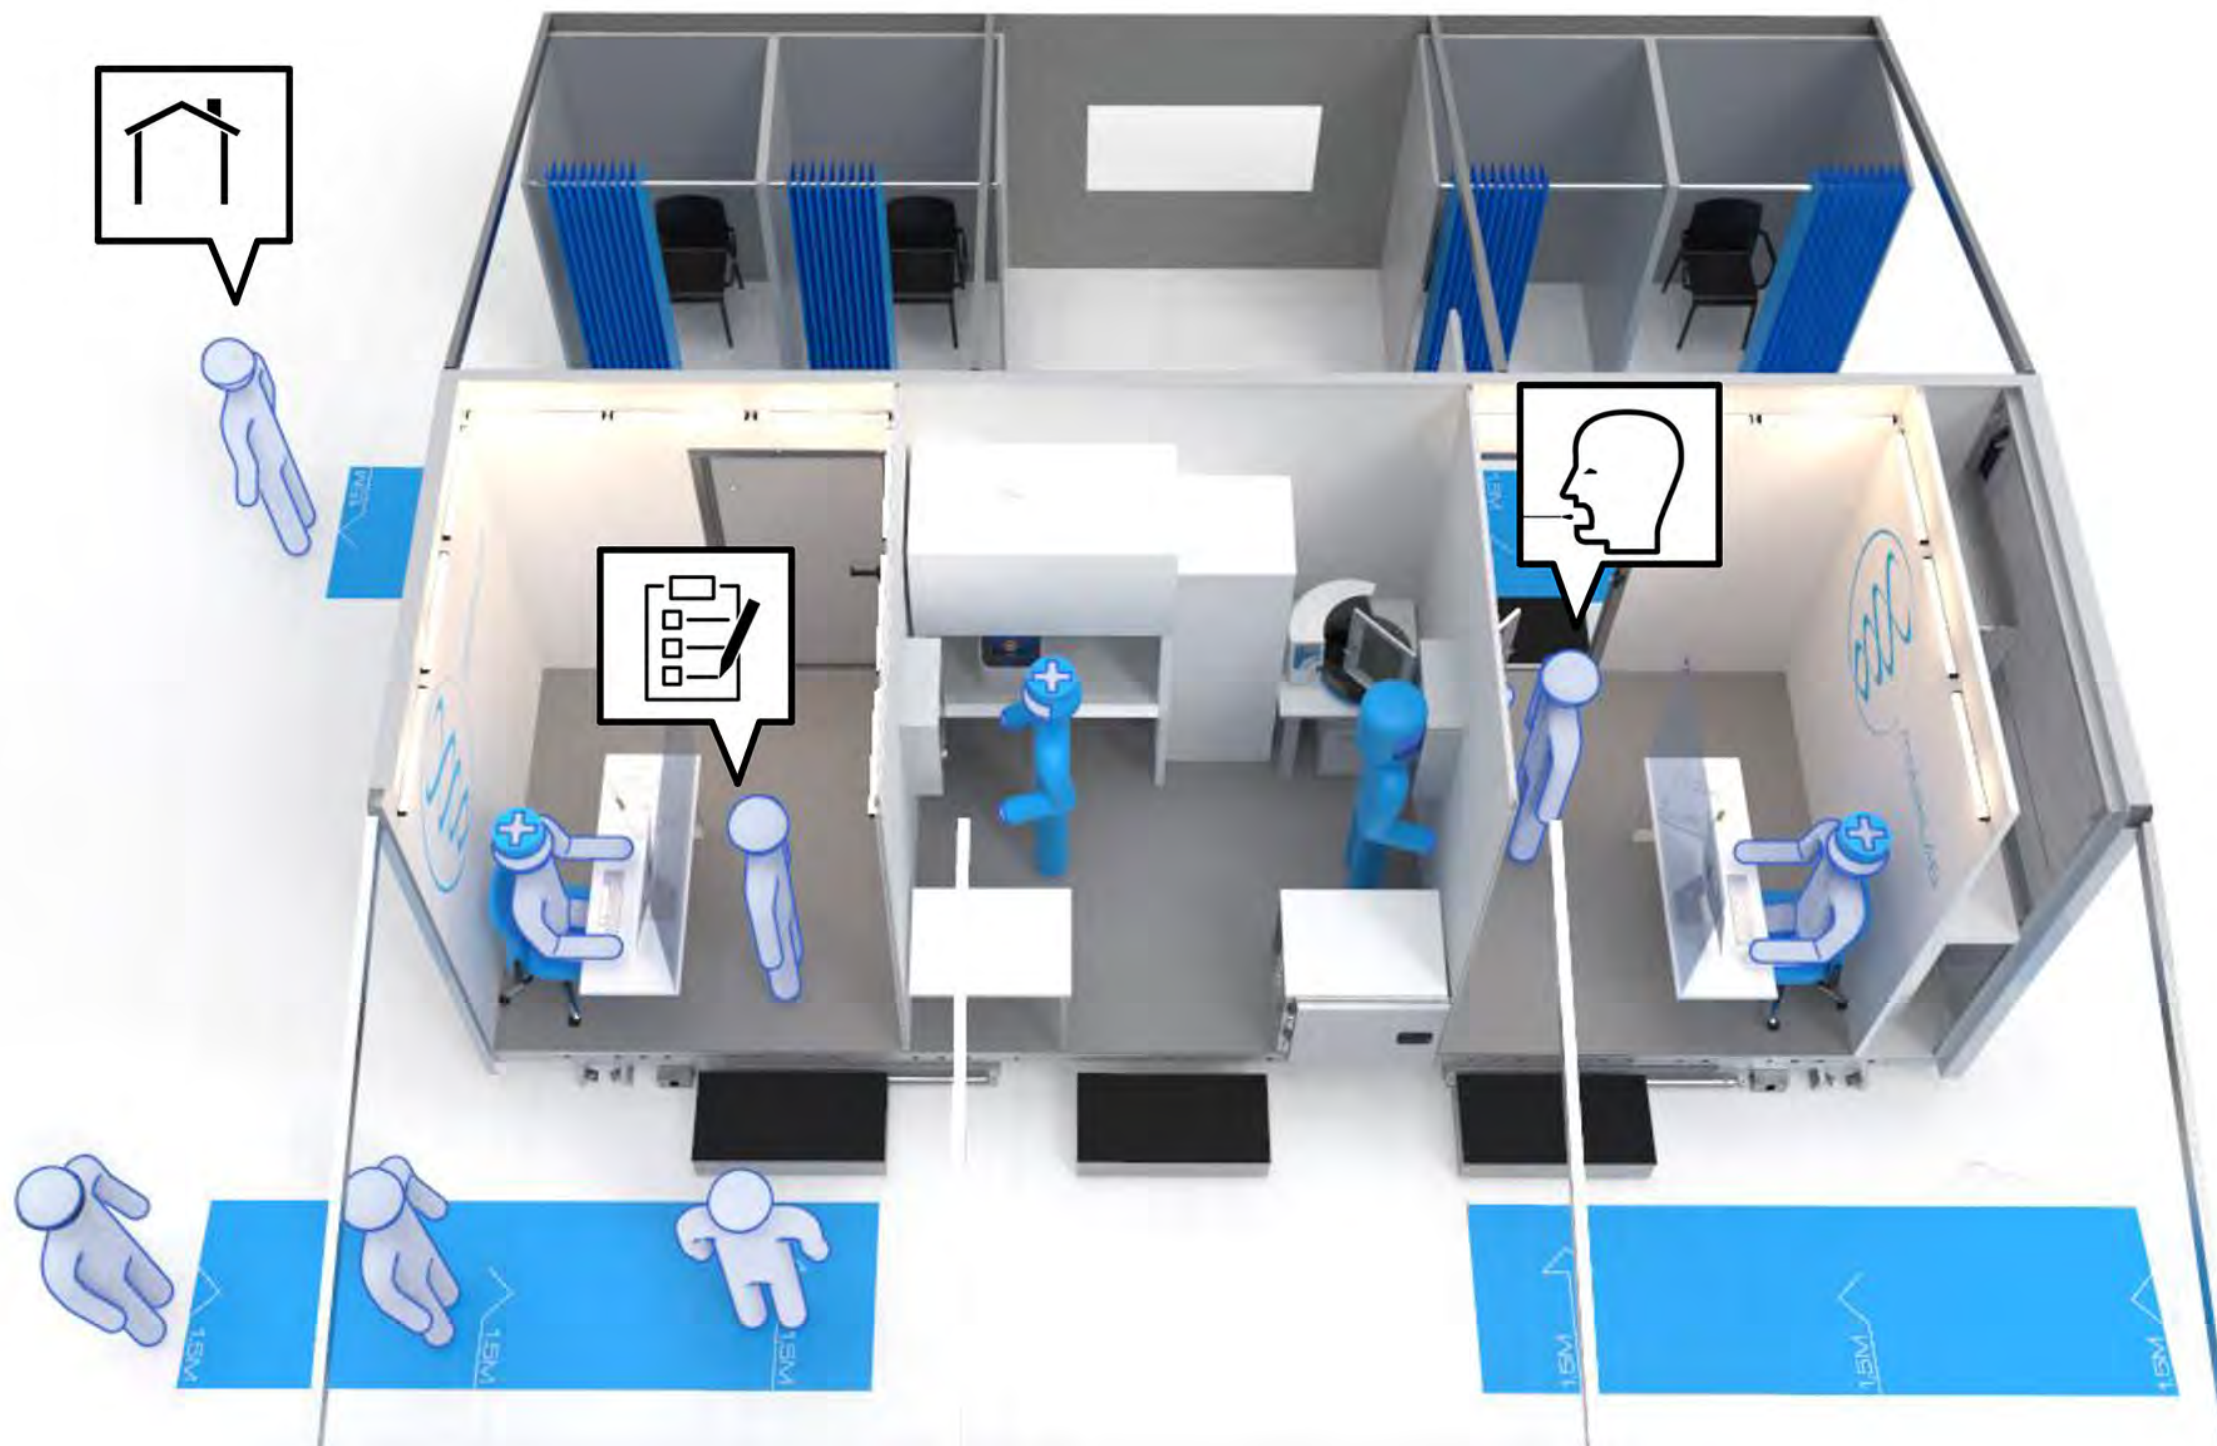


Testablauf: Phase 6 Der Abstrich der betroffenen Testperson wird wieder im zentralen Labor in einem PCR-Test untersucht und ebenfalls positiv getestet. Der Ablauf im linken Bereich geht immer noch regulär weiter.

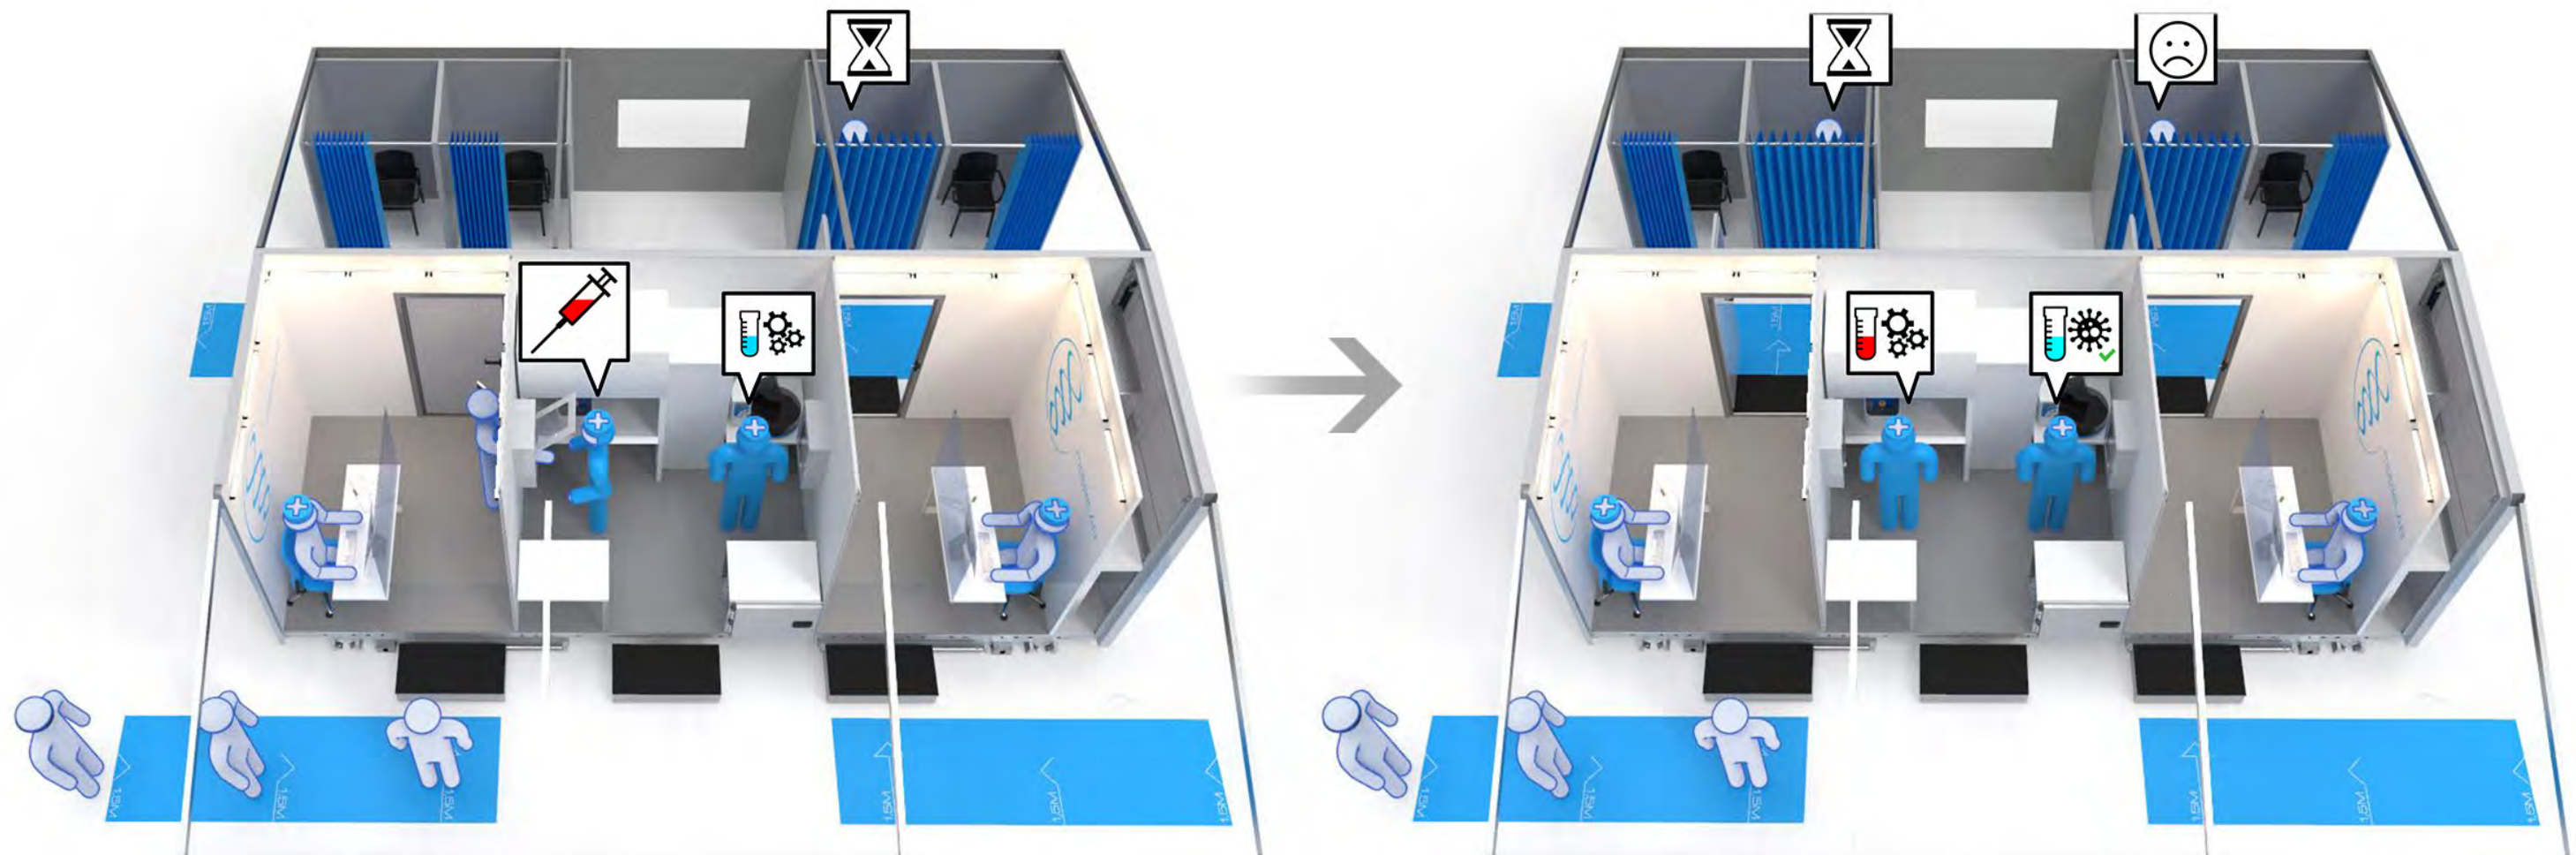


Testablauf: Phase 7 Nachdem sowohl der Antikörper- als auch der PCR-Test eine akute Corona-Infektion bestätigt haben, muss sich die betroffene Person in die Quarantäne nach Hause begeben, während alle weiteren Maßnahmen, die das Infektionsschutzgesetz vorsieht, eingeleitet werden. Der kontaminierte Behandlungsraum auf der rechten Seite wird durch integrierte UV-Bestrahlung desinfiziert. Im linken Bereich bleibt der reguläre Untersuchungsbetrieb erhalten.

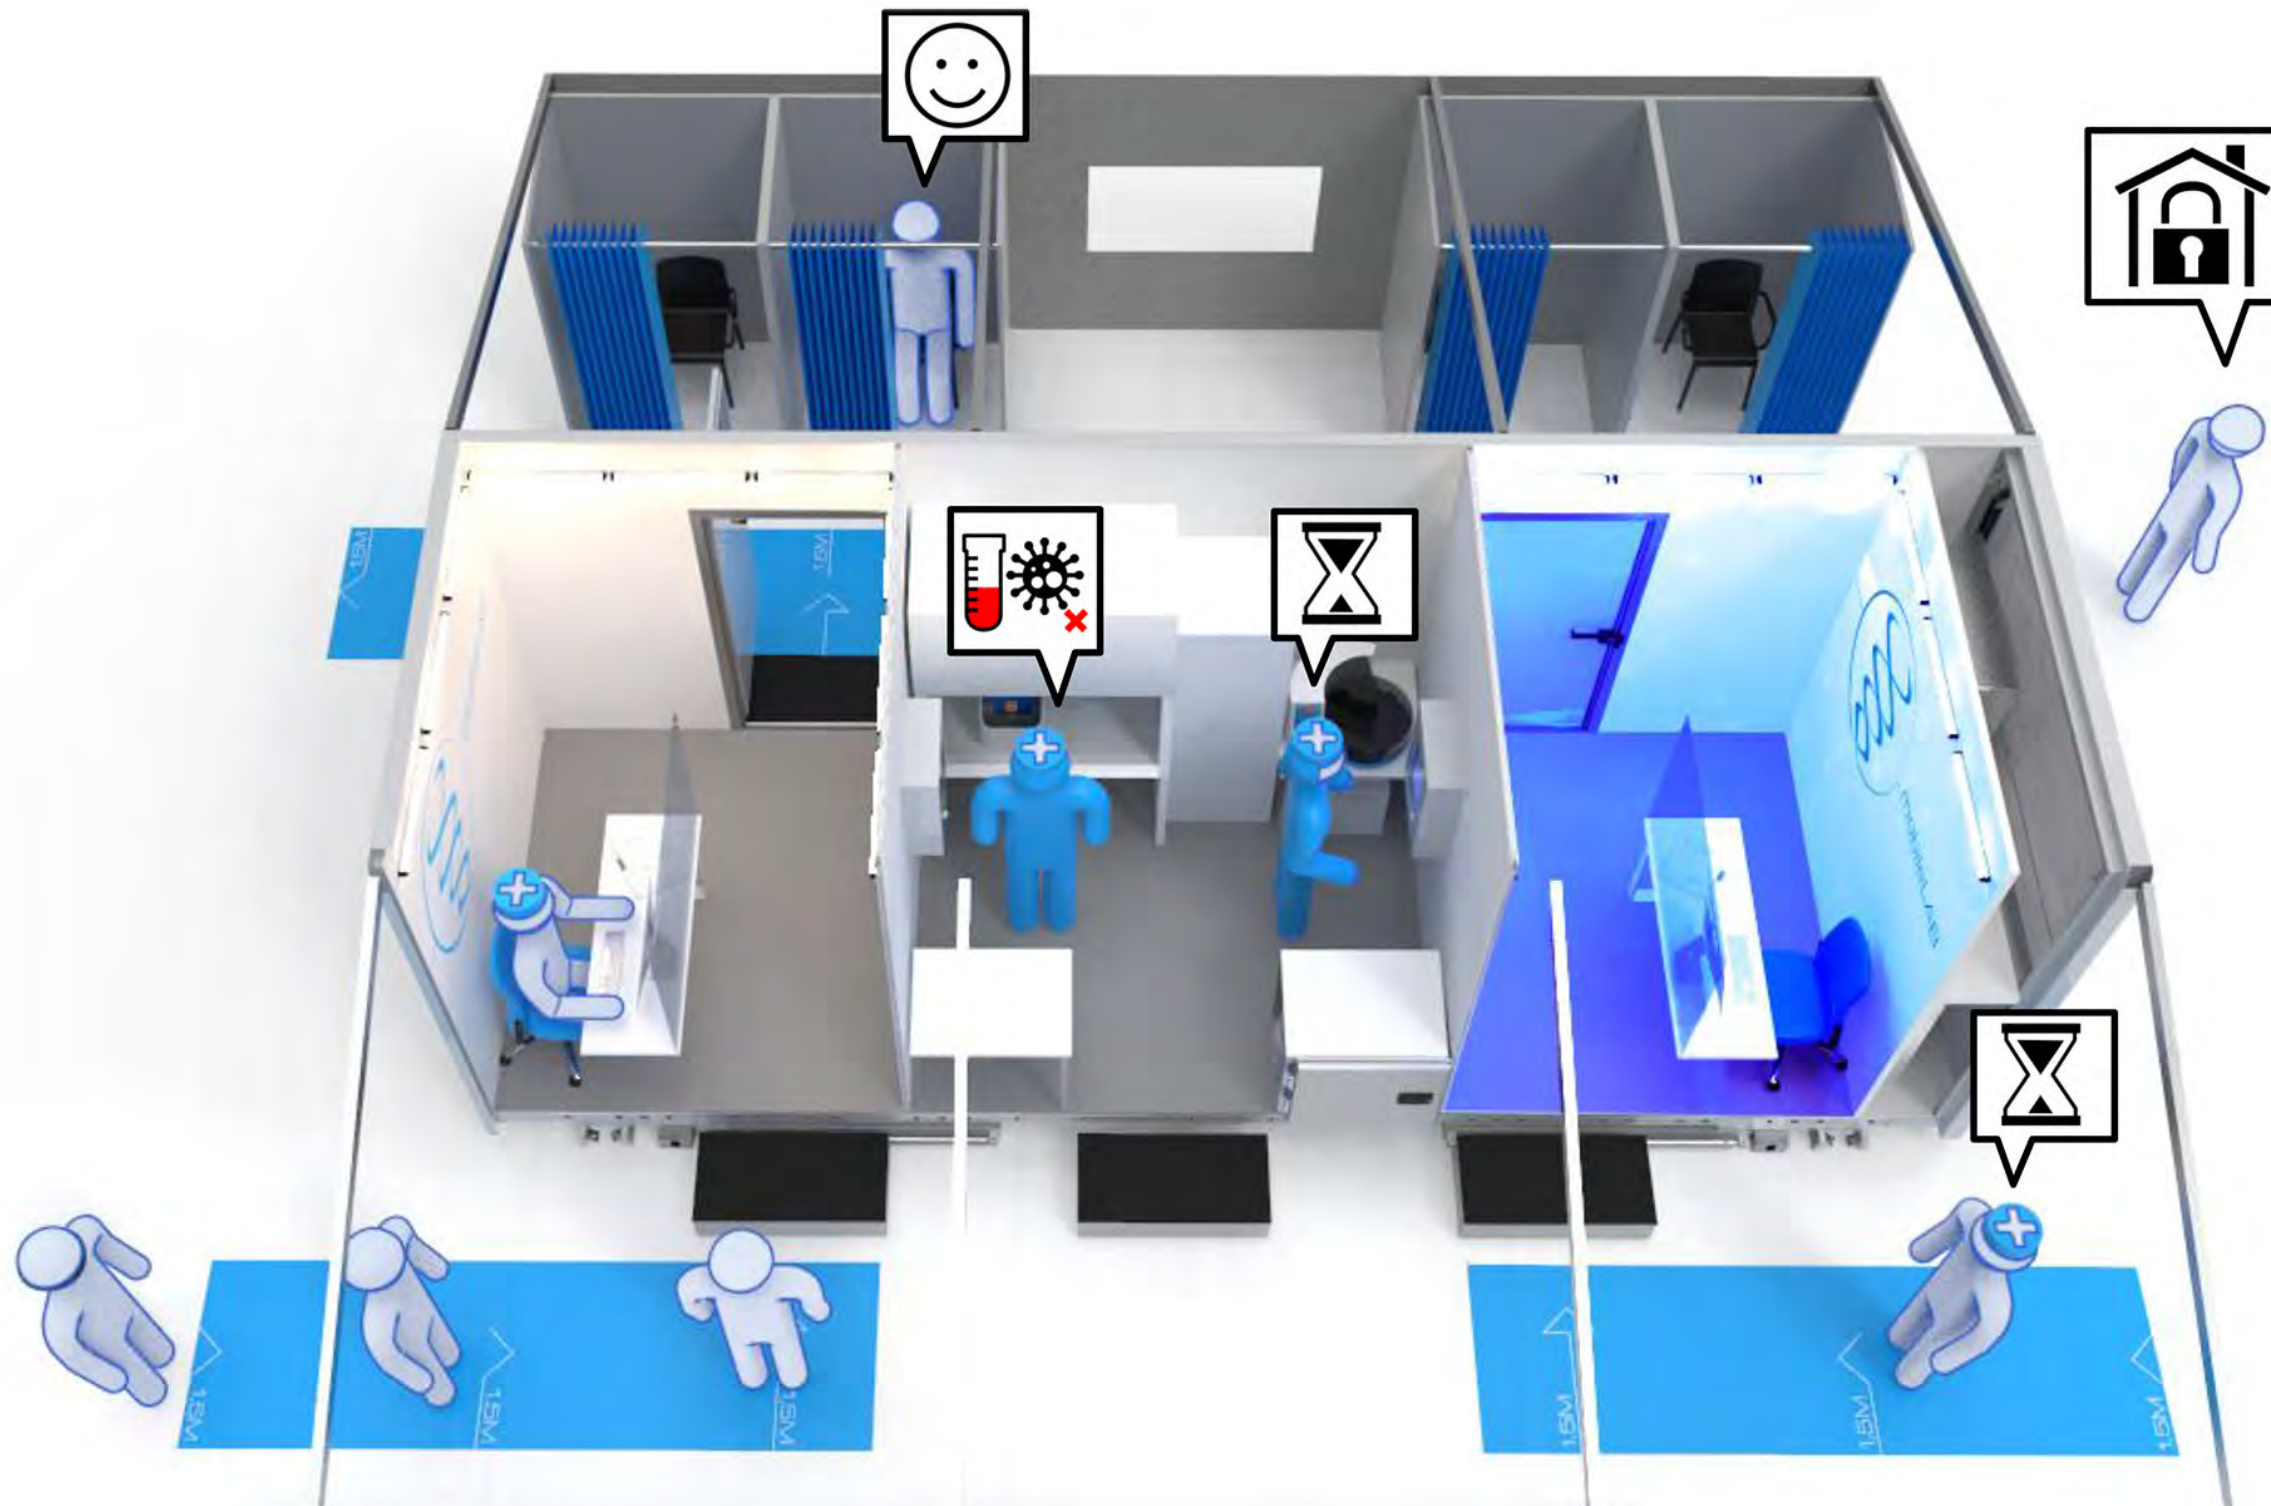


Testablauf: Phase 8 Nach abgeschlossener Desinfektion des betroffenen Bereiches kann nun in beiden Behandlungsräumen wieder der reguläre Untersuchungsablauf fortgesetzt werden.

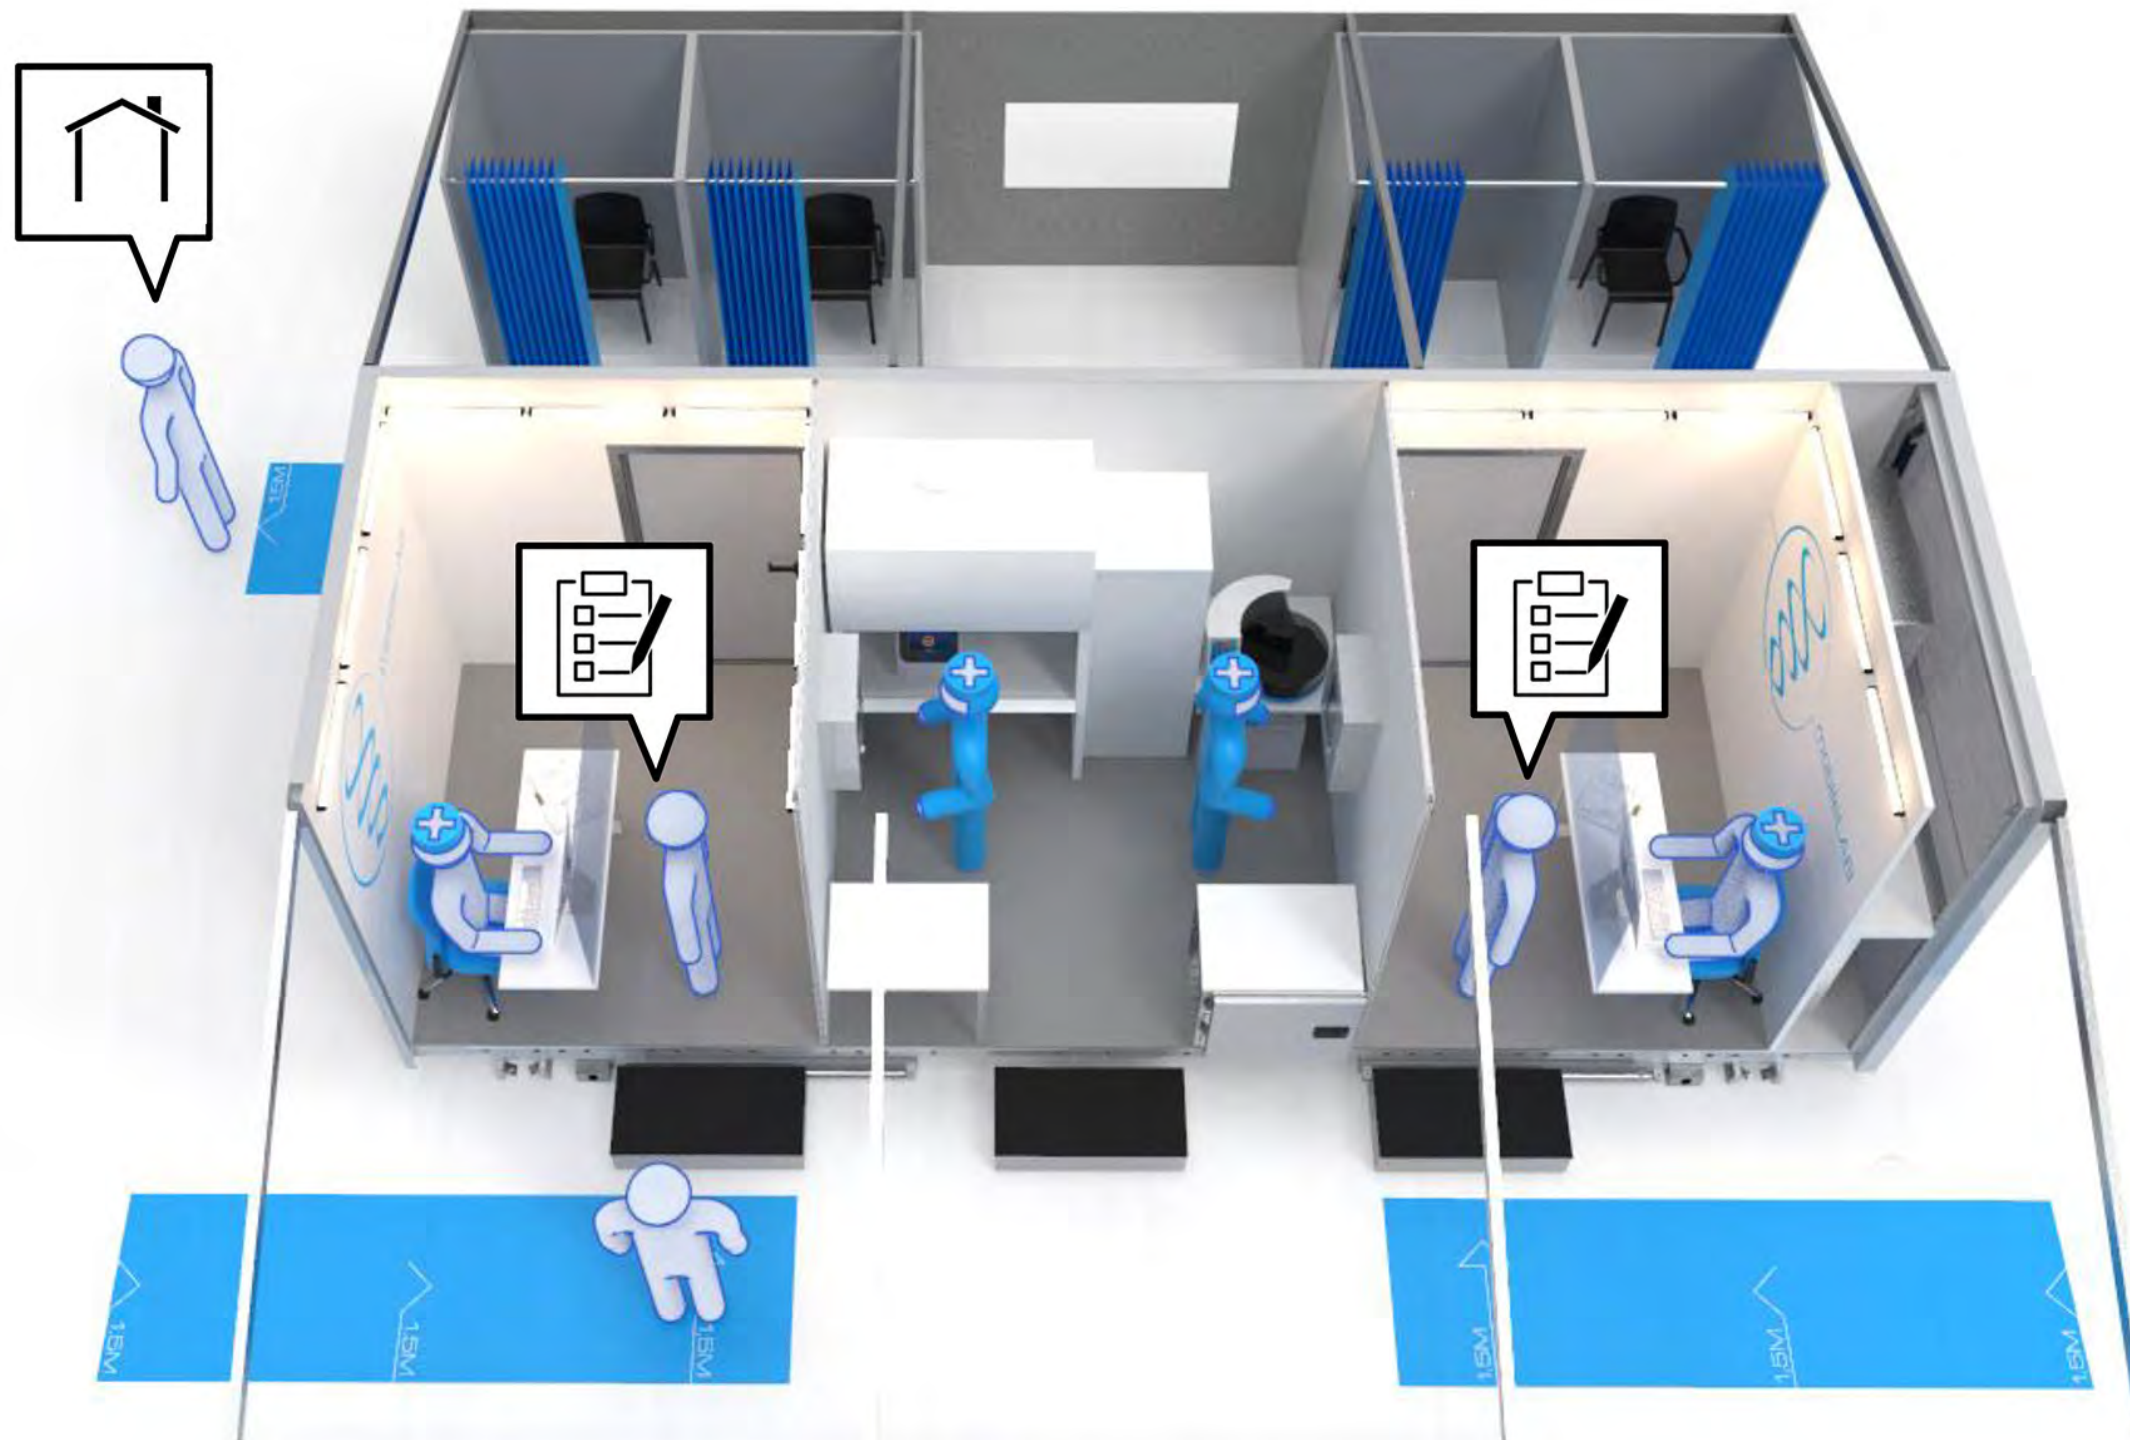

Herkömmliche Maßnahmen

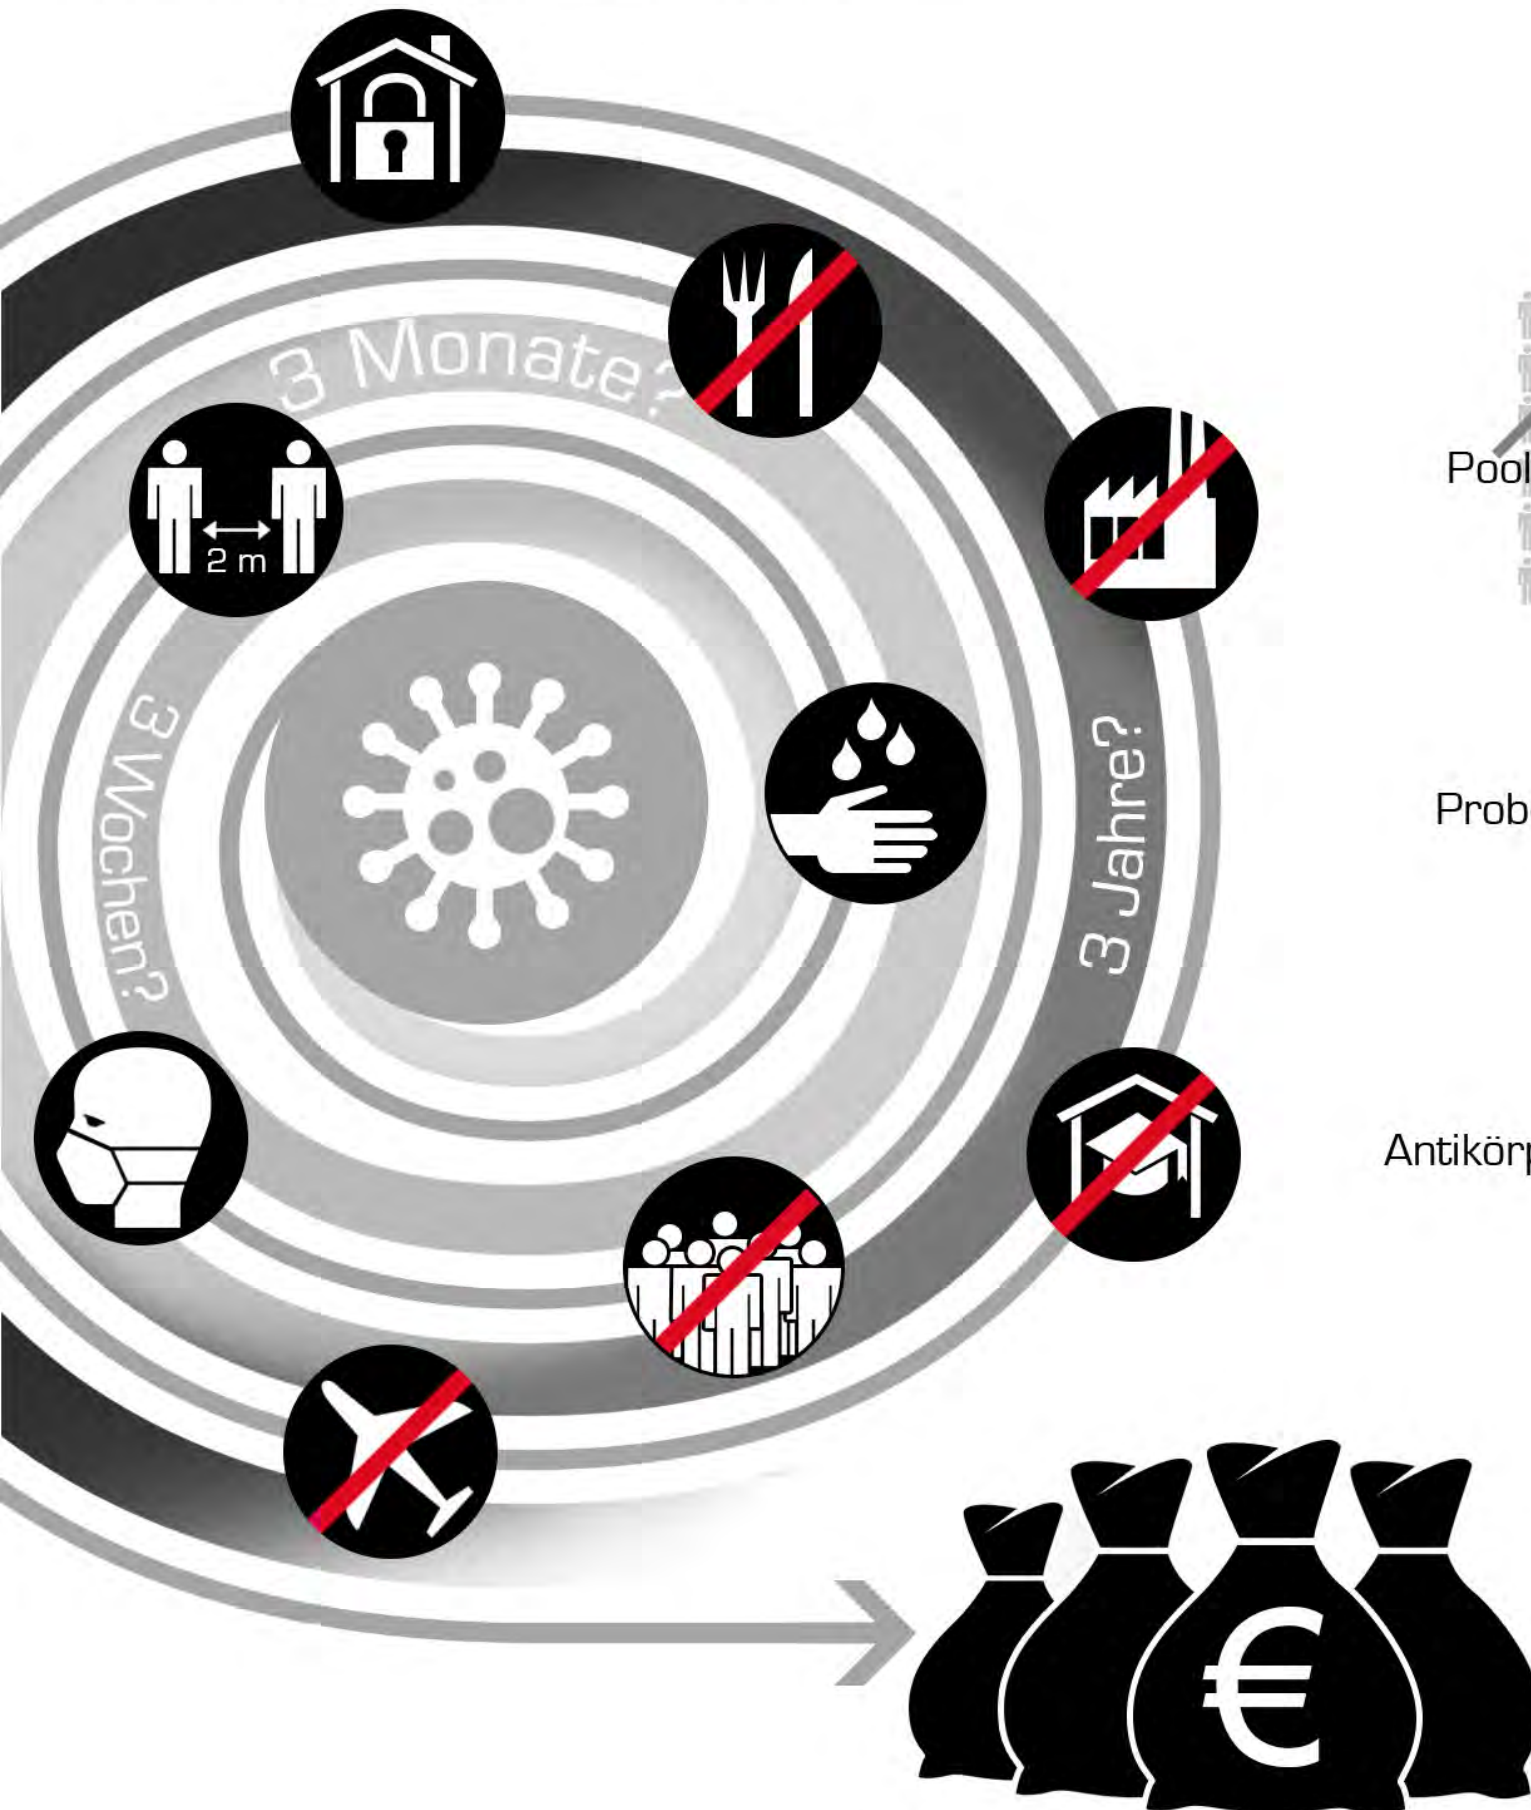

Alternative Maßnahmen (Mobiles Covid-Testlabor)

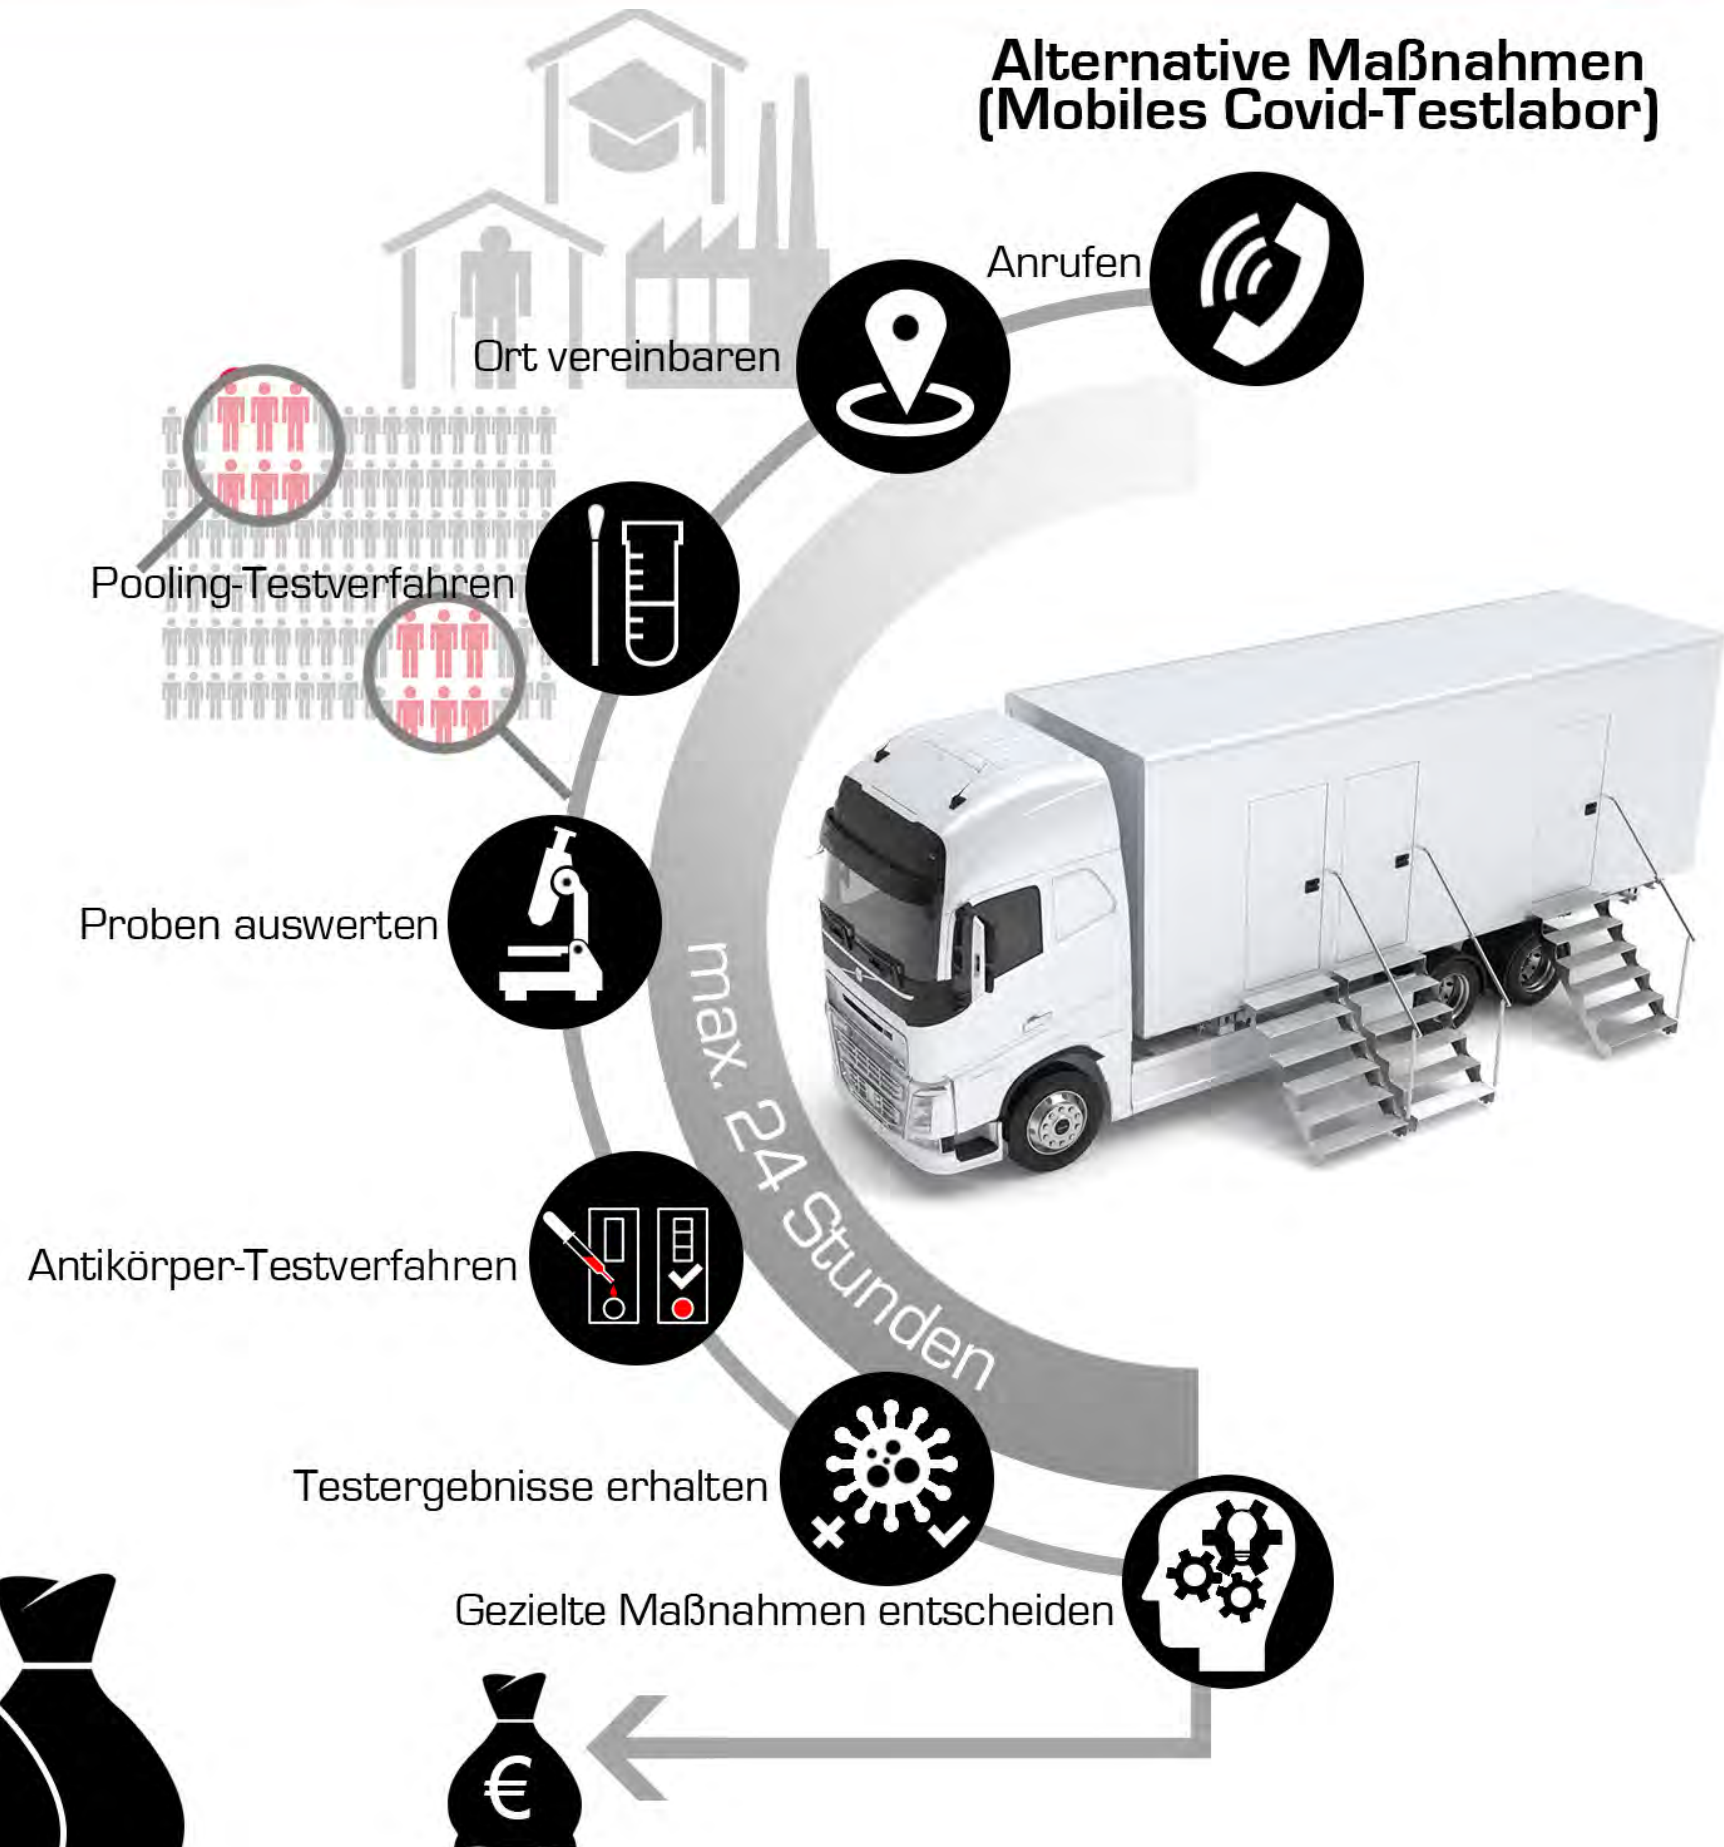

VICTORIA BOULEVARD D100
D - 77836 RHEINMÜNSTER

FON +49 (0) 72 29 - 18 680 0
FAX +49 (0) 72 29 - 18 680 68
WWW.BISCHOFF-SCHECK.DE